


| | | |
|-------|------------|--|
| MCU40 | Hälytys | |
| | Käyntitila | |
| | Mittaus | |
| | Ohjaus | |
| | Säätö | |

RYHMÄKESKUS

- BT25 □ Lämpötila-anturi, ulkoinen menojohto
- BT52 □ Lämpötila-anturi, öljykattila
- BT71 □ Lämpötila-anturi, ulkoinen paluujohto
- GP10 □ Kiertovesipumppu
- GP12 □ Latauspumppu
- LP01 □ Ilma-vesilämpöpumppu Split
- QN11 □ Sekoitusventtiili, lisälämpö
- SB01 □ Jäspi SplitBox 8-12

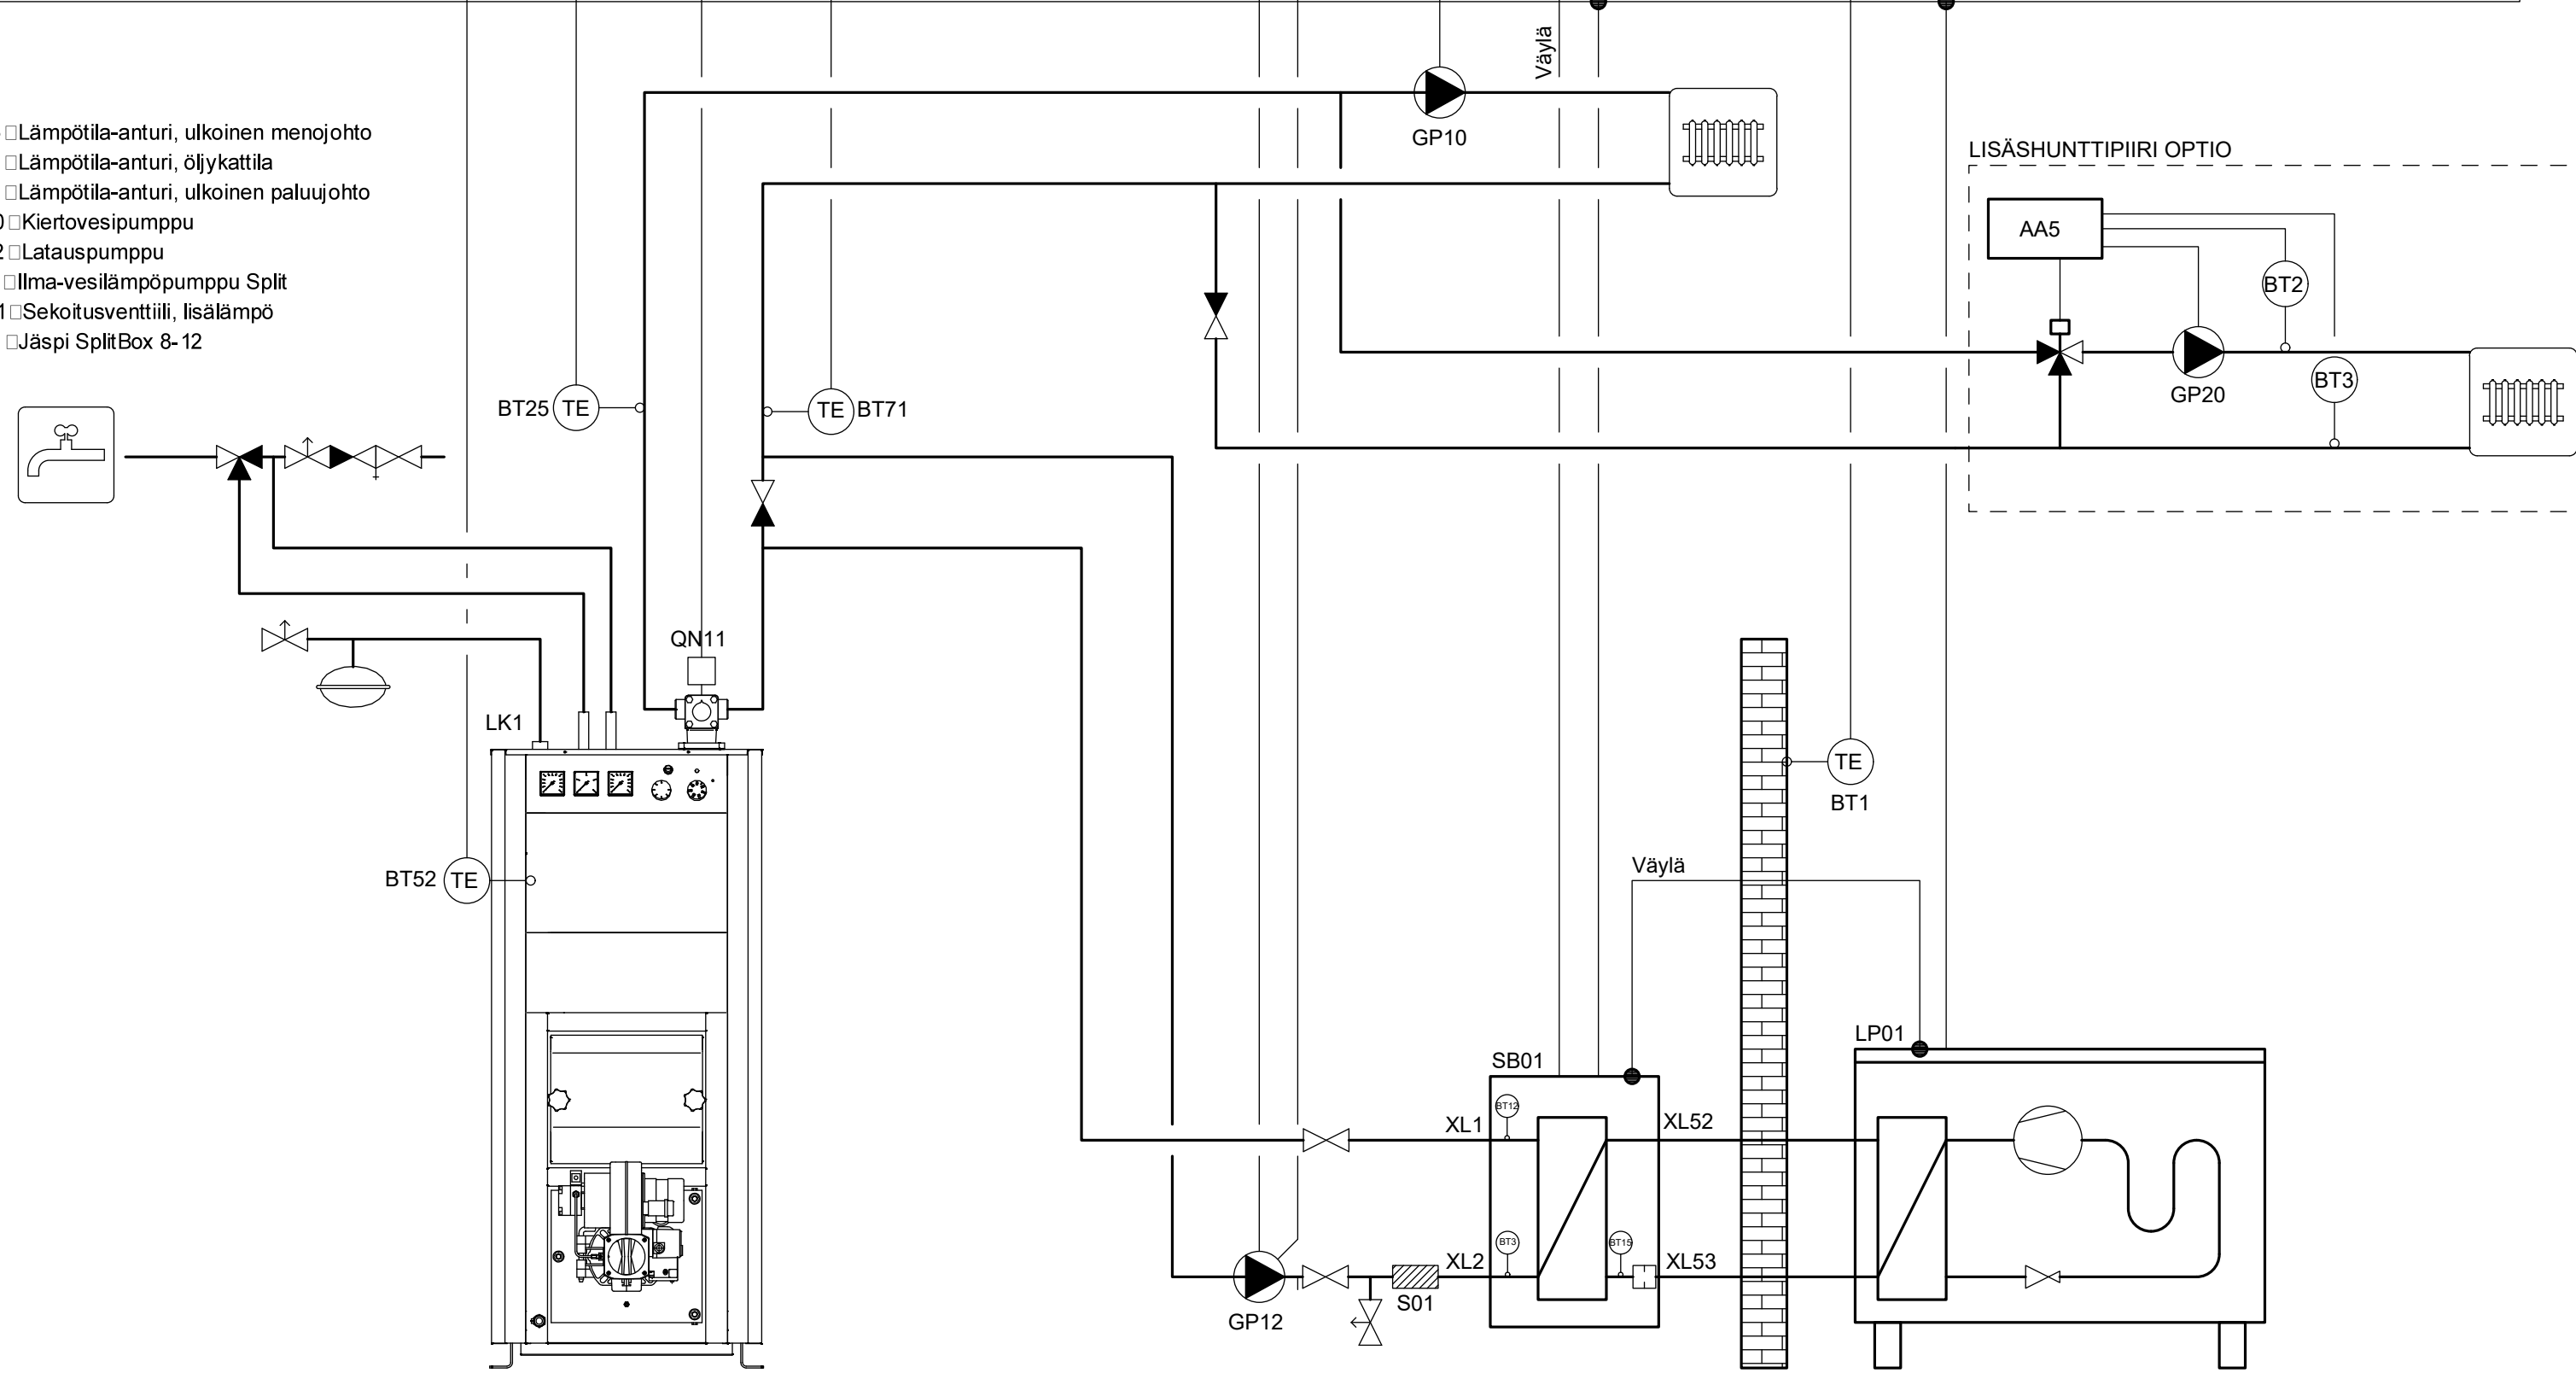

SÄHKÖPIIRUSTUS: S000126

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|-----|--------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------|------|
| <table border="1"> <tr><td>Merkit</td><td>Muutos</td><td>Pvm</td><td>Muutt.</td><td>Hyv.</td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table> | Merkit | Muutos | Pvm | Muutt. | Hyv. | | | | | | | | | | | | | | | | JÄSPI BASIC SPLIT ÖLJY | Pirt. 2017-01-25 JFa Tark. Hyv. | KAUKORA OY JÄSPI <small>Tuotekatu 11, 21200 Raisio, Finland www.kaukora.fi</small> | Ent. L000541 | Uusi |
| | Merkit | Muutos | Pvm | Muutt. | Hyv. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |