


JÄSPI LÄMPIMÄN VEDEN KIERTOPAKETTI

LVI: 5260054


Käytetään VLM-varaajien lisävarusteena, kun kiinteistöön kytketään käyttöveden kierto.

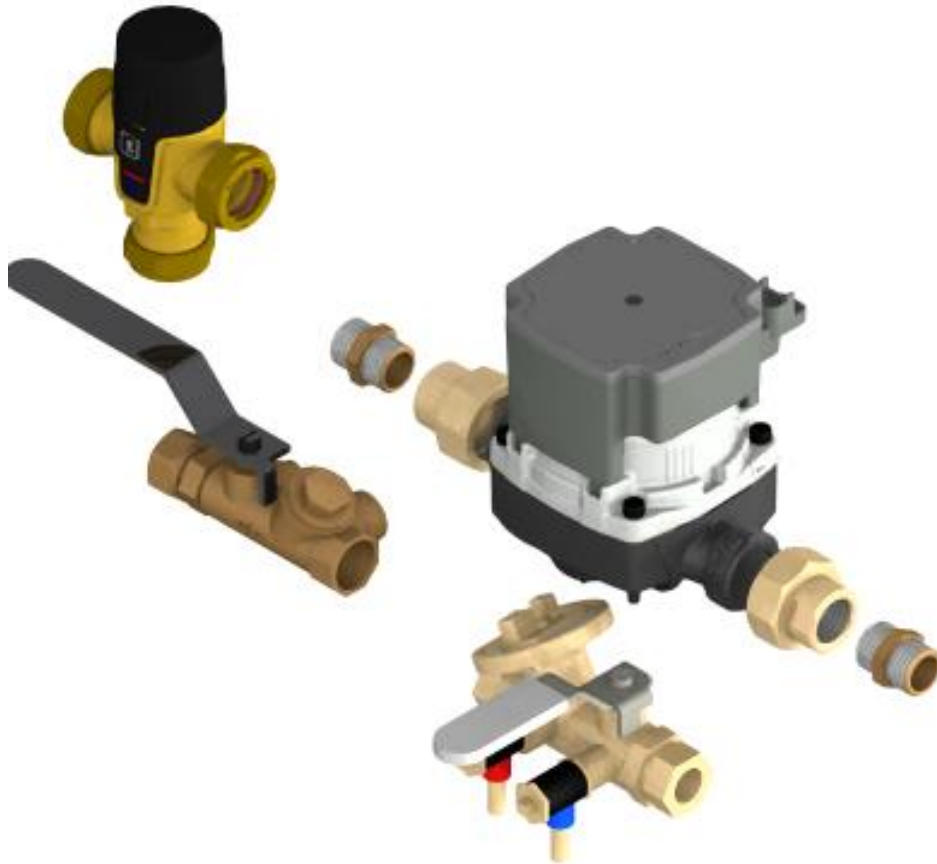

TOIMITUSSISÄLTÖ:

M02346	LAIPPATIIVISTE 1" EPDM (KUMI)	2,0	kpl
M02322	LK PUMPPULIITTIMEN ADAPTERI 1/2"x1"	2,0	kpl
M02323	LK PUMPPULIITTIMEN MUTTERI 1/2"x1"	2,0	kpl
M02331	KV-PUMPPU UPM3 DHW CIL3 15-50 130	1,0	kpl
M00953	PUMPUN SÄÄTÖVENTTIILI 15 x 1/2	1,0	kpl
M00956	PUMPPUVENTTIILI 15 x 1/2	1,0	kpl
M00496	MS KAKSOISNIPPA 15 MM	2,0	kpl
M03926	LK551 SEKOITUSVENTTIILI 22	1,0	kpl

Tehdasvalmis VLM
käyttöveden lämmitin

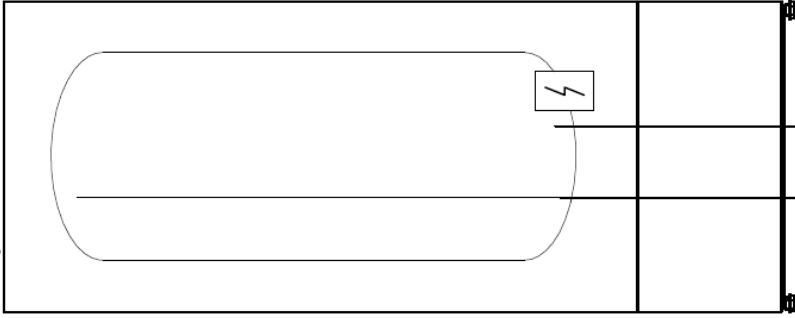


LK 18/22

VLM sekoitusventtiiliryhmä

Vedenlämmitinjärjestelmä asennettava
ympäristöministeriön rakennusmääräysten
mukaisesti.

VLM käyttöveden lämmitin
lämpimän käyttöveden kierrolla.

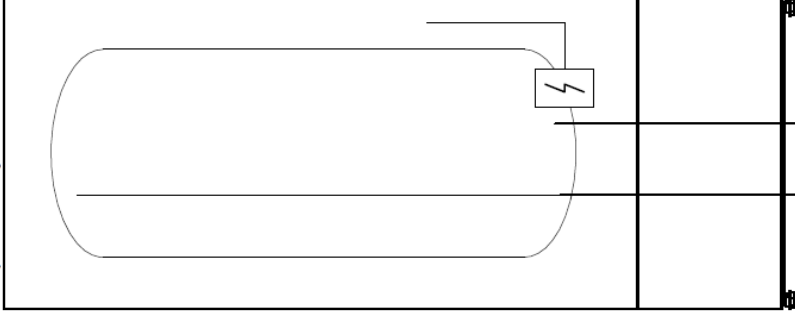


LK 18/22

VLM sekoitusventtiiliryhmä

Tarvittava lisä-
sekoitusventtiili.
esim. LK551 HydroMix

Varaajasta Varaajaan

Tyhjennysventtiili

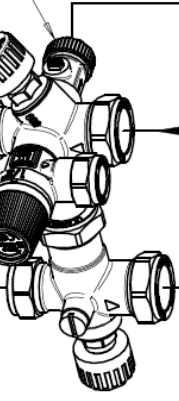

Cu22

Tarvittava lisä-
sekoitusventtiili.
esim. LK551 HydroMix



55°C

LV 57°C

Kytchentä VLM-varolaiteryhmään

Käyttöveden kierrossa lisättävä VLM-varaajan
varolaiteryhmän jälkeen sekoitusventtiili käyttö-
veden kierrolle.

Paluu kierrosta kytetään varolaiteryhmän tyhjennys-
yhteeseen sekä lämpimän veden kierron sekoitusventtiiliin
kylmän veden yhteeseen.

Venttiilillä V02 säädettävä sopiva kierron lämpötila.

VLM käyttöveden kierrolla

VLM LÄMPIMÄN KÄYTTÖVEDEN KIERTO

Päiv. 2018-10-10 Jfä

Tark.

Hyl.

Ent. Uusi

KAUKORA OY
J|Ä|S|P|i

Tuotekatu 11, 21200 Raisio, Finland
www.kaukora.fi

L000628